


DETALLE
BY PASS

- ESPECIFICACIONES:
- 1.- VALVULA DE INSERCIÓN FLARE O COMPRESIÓN, CON EMPAQUE DE BUNA "N", DE 38 MM.
 - 2.- TUBO DE ALTA DENSIDAD (ESTRUPAK) R-9, DE 38MM.
 - 3.- CODO COBRE A COBRE NACOBRE, DE 38 MM.
 - 4.- TUBO DE COBRE NACOBRE TIPO "L" RÍGIDO, DE 38 MM.
 - 5.- VALVULA DE GLOBO SOLDABLE NACOBRE, DE 38 MM.
 - 6.- CONECTOR DE COBRE A R.I. NACOBRE, DE 38MM.
 - 7.- MEDIDOR
 - 8.- CODO DE COBRE A COBRE A R.I. NACOBRE, DE 38 MM.

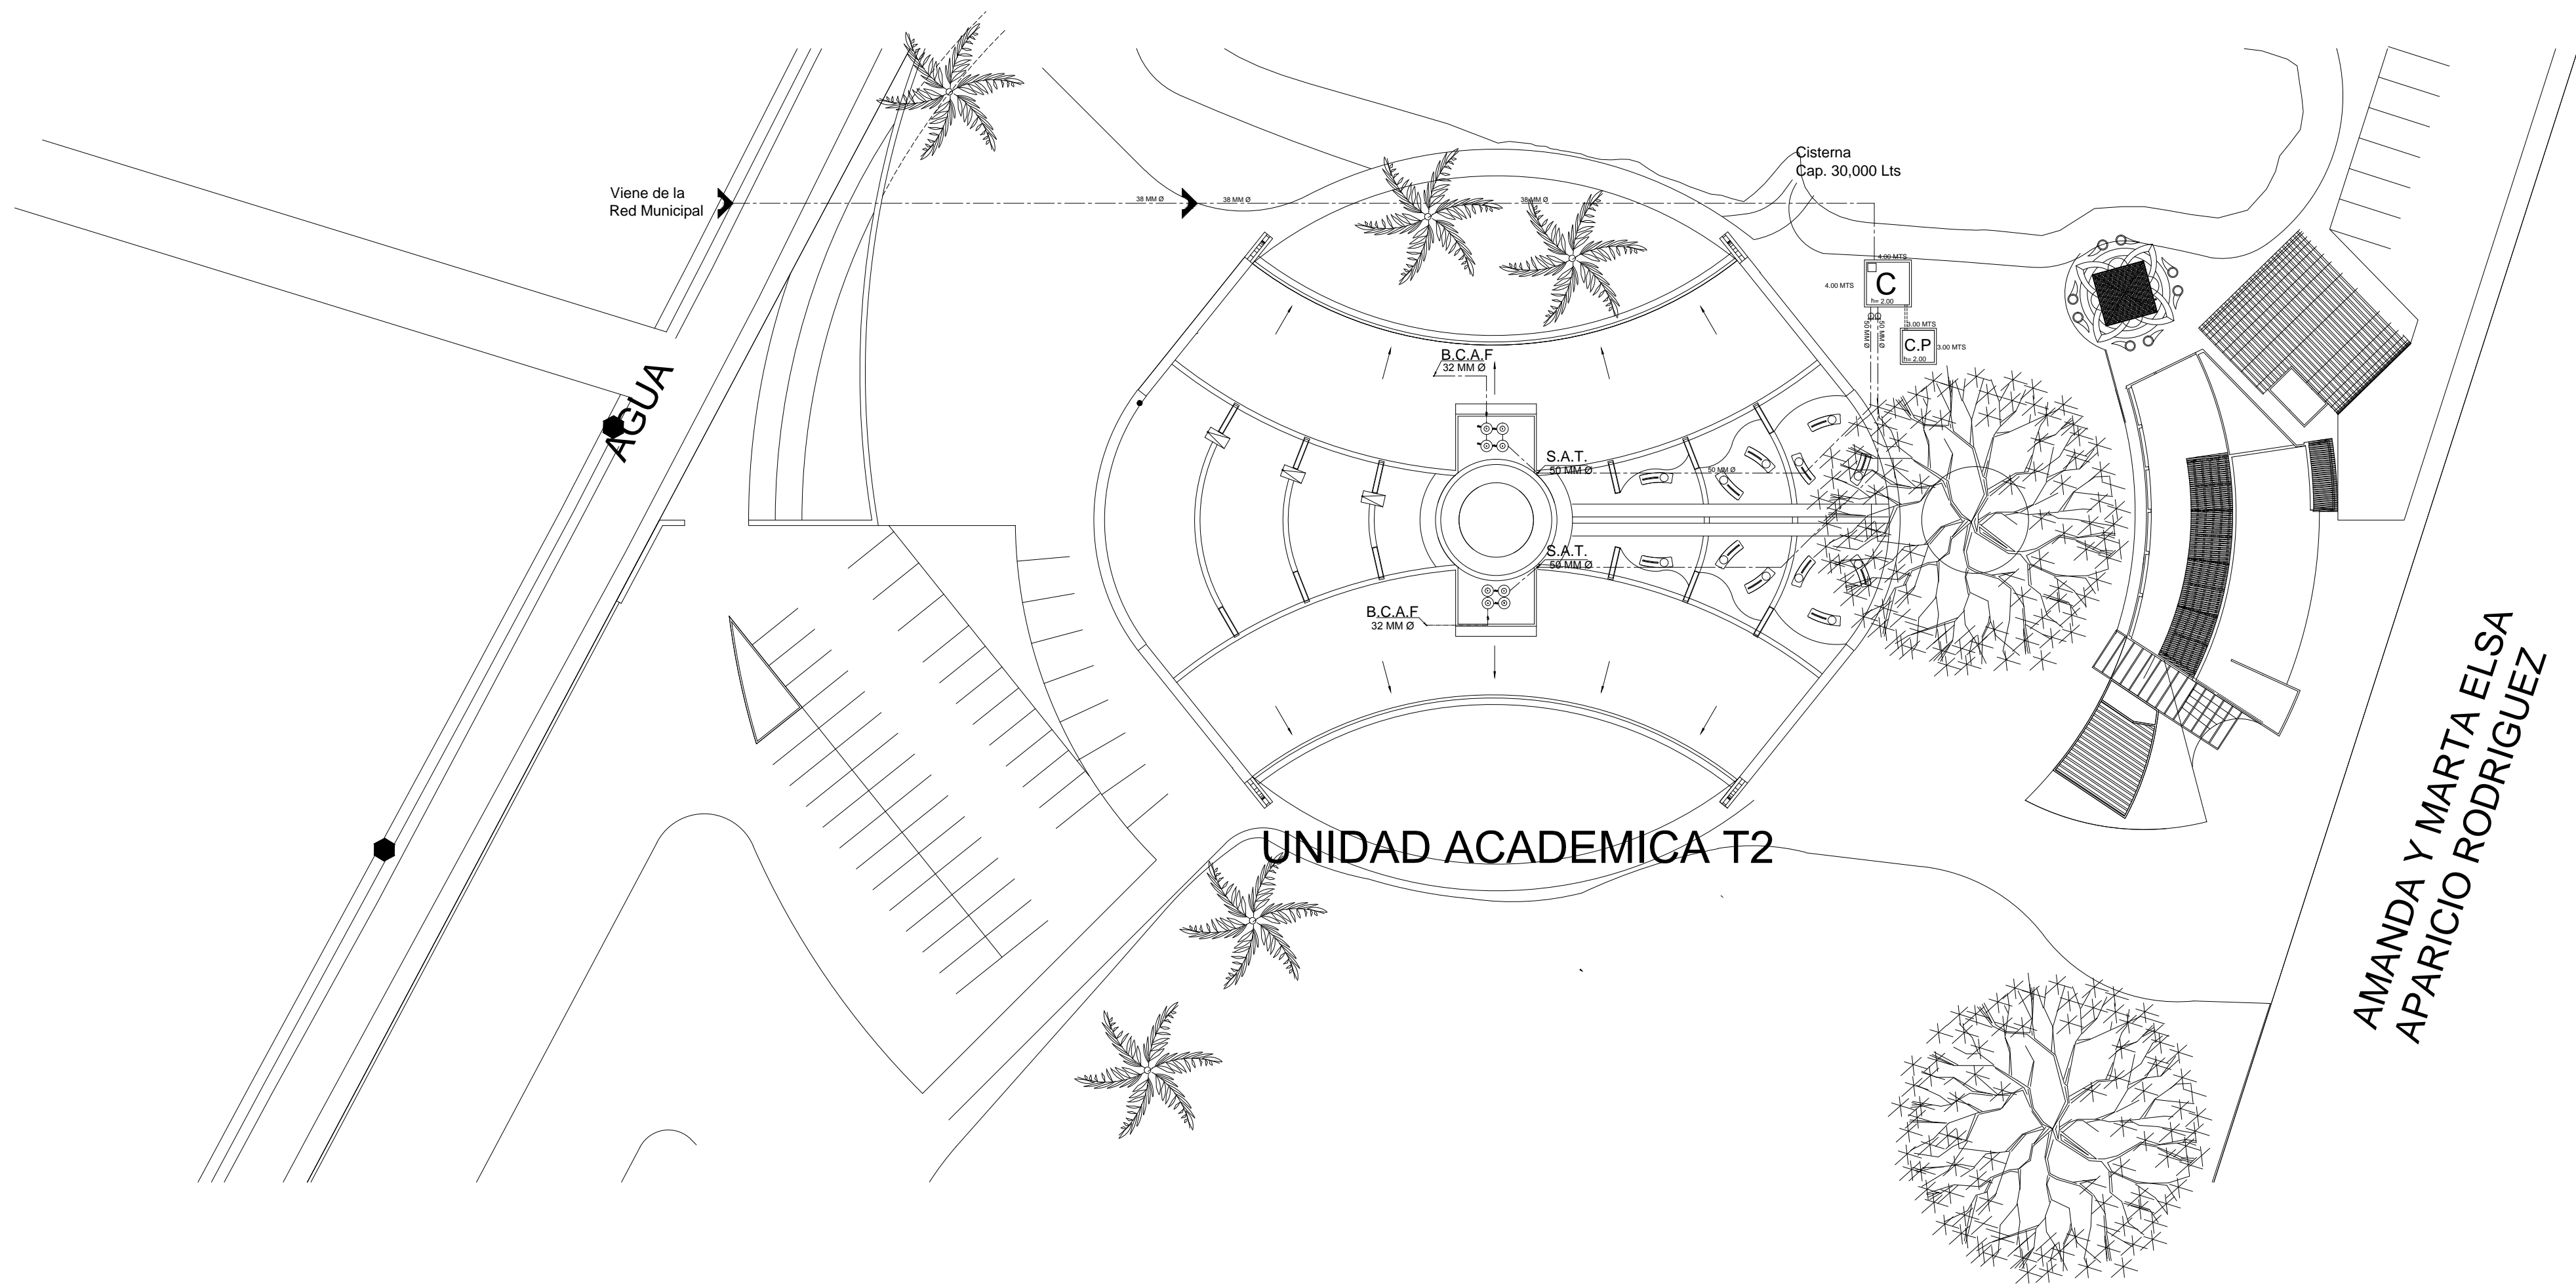

SIMBOLOGIA HIDRAULICA

---	TUBERIA CPVC AGUA FRIA
—(M)—	EQUIPO DE MEDICION
⋈	VALVULA DE GLOBO
⋈	VALVULA COMPUERTA
⋈	VALVULA CHECK
└┐	CODO CE COBRE 90°
└┐	TEE DE COBRE 90°
— —	TUERCA UNIÓN
└┐	LLAVE DE NARIZ
└┐	VALVULA ANGULAR
WC	INODORO
S.C.A.F.	SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
B.C.A.F.	BAJA COLUMNA DE AGUA FRIA
S.A.T.	SUBE AGUA A TINACO
(T)	TINACO CAP. 1,100 LTS
(B)	BOMBA DE 2 HP.
(C)	CISTERNA CAP. 30,000 lts.
WC	WC MARCA HELVEX, MODELO DRAKAR, COLOR BLANCO
WC	MINGITORIO SECO MARCA HELVEX, MODELO MGS-E, COLOR BLANCO
(C.P.)	CISTERNA CAP. 18,000 lts.

PLANOS COMPLEMENTARIOS



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
C.C.T. 27EIIU0002E

VILLA VICENTE GUERRERO
MPIO. DE CENTLA
EDO. DE TABASCO

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONJUNTO



M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ
DIR. PROG. Y PPTO.
ING. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS

UA-IH-03

CLAVE DE PLANO:
ARCHIVO ICI:
JUNIO DE 2021
FECHA: