

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES

Esta especificación cubre los requerimientos mínimos de construcción, materiales, acabados y condiciones de diseño. Los datos indicados en planos y lista de conceptos se complementan con éstas especificaciones o viceversa. Por tanto, el contratista debe proporcionar el equipo, accesorios, materiales adecuados para un funcionamiento confiable y eficiente de las instalaciones hidráulica, sanitaria y especiales.

INSTALACION SANITARIA INTERIOR

Todas las salidas de drenaje deberán llevar tubería nueva. Estas líneas irán bajo losa o en el relleno del piso que se construirá para este fin en cada una de las áreas, para finalmente conectarse con la línea sanitaria exterior como se indica en el plano y conceptos correspondientes.

Para la colocación de los wc se debe tener un piso perfectamente nivelado, con las preparaciones para la alimentación de agua y su drenaje respectivo, se colocará siguiendo las recomendaciones del fabricante y no se admitirán muebles fisurados, rayados, mal acabados, desnivelados o semifijos siendo responsabilidad del contratista el perfecto acabado y funcionamiento de los muebles hasta su entrega.

Los accesorios para los baños serán de primera calidad y su ubicación se hará de acuerdo a los estándares de uso común y siguiendo las recomendaciones que el fabricante indique.

SIMBOLOGIA SANITARIA

| | |
|-----------|---|
| B.A.P. | BAJANTE PLUVIAL |
| T.R. | TAPON DE REGISTRO |
| RAN | REGISTRO AGUAS NEGRAS DE 80 X 60 CM (INTERIOR) |
| RAG | REGISTRO AGUA GRIS DE 80 X 40 CM (INTERIOR) |
| 90° | REGISTRO PLUVIAL DE 80 X 60 CM (INTERIOR) |
| N.T. | NIVEL DE TAPA (N.T.) |
| N.A. | NIVEL DE ARRASTRE (N.A.) |
| — | TUBERIA DE PVC SANITARIO |
| — | TUBERIA DE PVC AGUA GRIS |
| ⊗ | TAPON DE REGISTRO CROMADO 50 MM Ø. |
| ⊙ | COLADERA HELVEX MOD. 282. |
| ⌒ | CODO DE 90° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø. |
| ⌒ | CODO DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø. |
| ⌒ | TEE DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø. |
| ⌒ | YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 100 MM Ø. |
| ⌒ | YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM Ø. |
| ⌒ | YEE DOBLE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 X 50 MM Ø. |
| ⌒ | REDUCCION DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM Ø. |
| S.T.V. ED | SUBE TUBO DE VENTILACION. |
| R.T.V. ED | REMATE DE TUBO DE VENTILACION |
| → | SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO DEL AGUA. |

PLANOS COMPLEMENTARIOS

UA-IS-01
UA-IS-02
UA-IS-04
UA-IS-05
UIET-IS-00



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL
ESTADO DE TABASCO
C.C.T. 27EIJ0003D

TAMULTÉ DE LAS SABANAS
MPIO. DE CENTRO
ESTADO DE TABASCO

INSTALACIÓN SANITARIA CONJUNTO

TÍTULO DEL PLANO




M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO
FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ING. OSCAR RAMON
BLANCO MARTINEZ
DIR. PROG. Y PRTO.

ING. GUADALUPE LOPEZ
HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS


UA-IS-03

CLAVE DE PLANO


ARCHIVO PRO:
JUNIO DE 2021
FECHA




PLANTA BAJA EDIFICIO NORTE
UA-IS-01

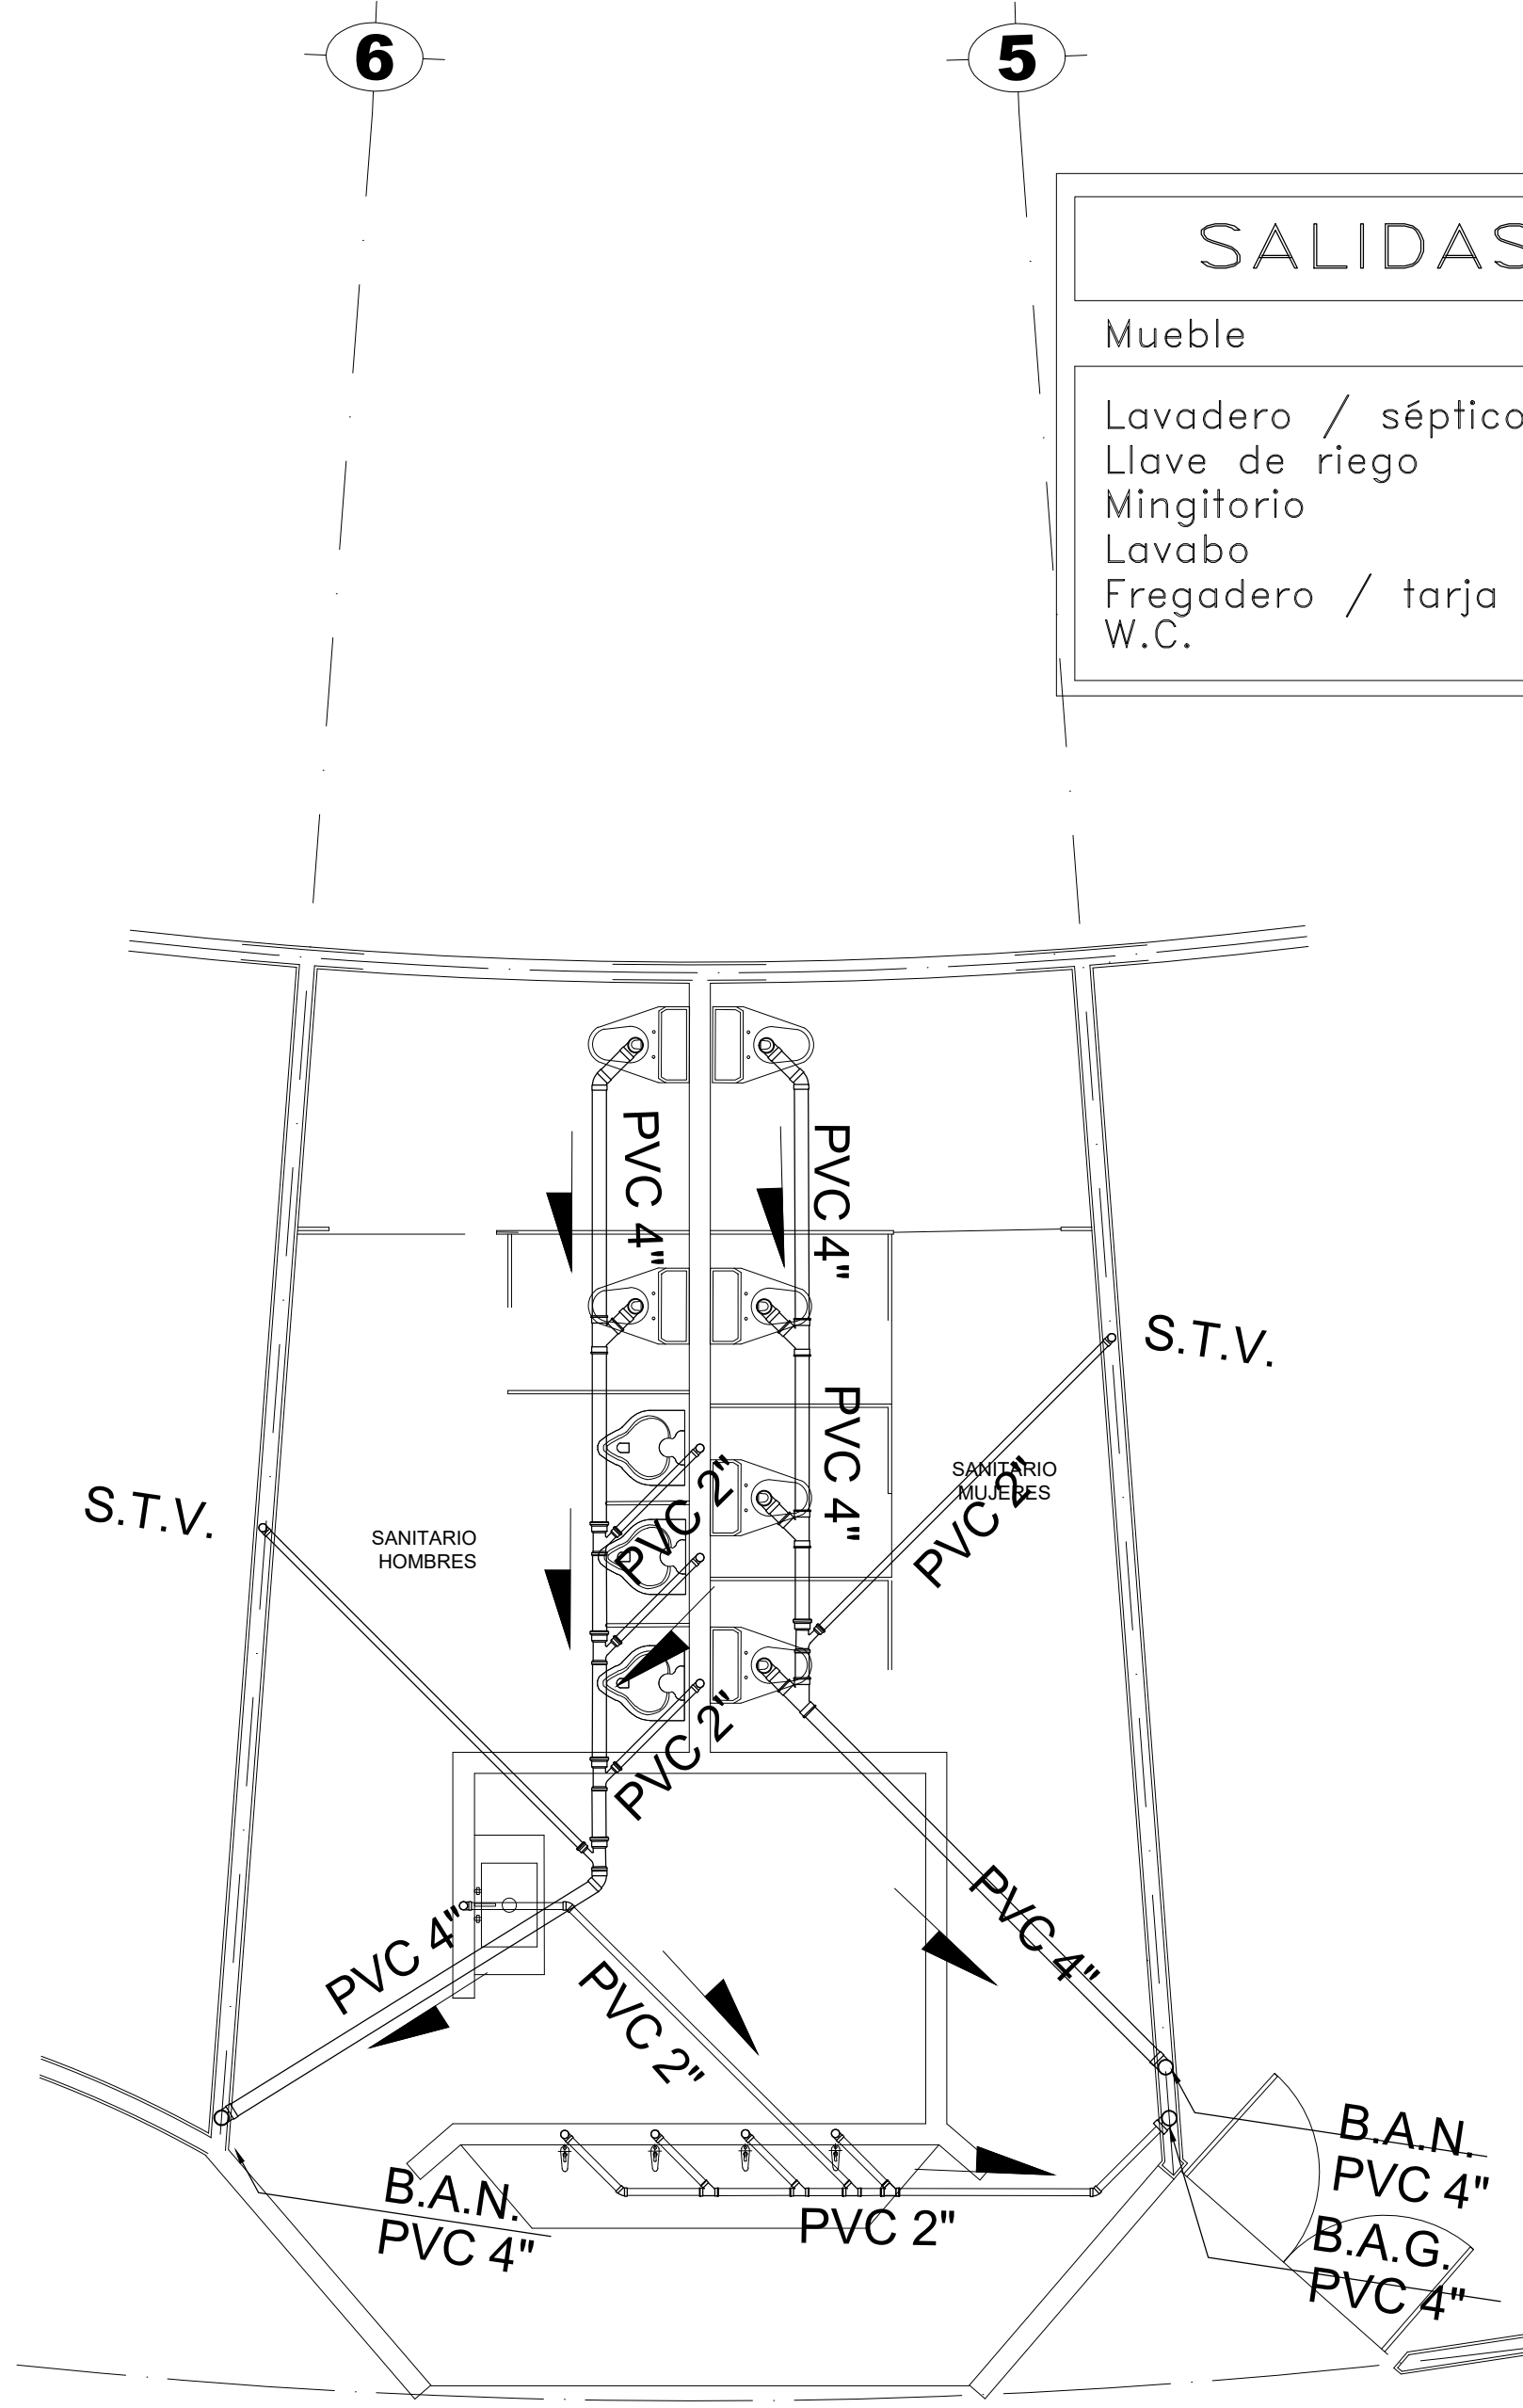


PLANTA ALTA EDIFICIO NORTE
UA-IS-02




INSTALACION SANITARIA DE WC, TIPO




INSTALACION SANITARIA DE LAVABO, TIPO



TAPON REGISTRO DE LIMPIEZA EN PISO



DETALLE DE REMATE
DE TUBO VENTILACION



DETALLE DE SOPORTERIA
DE TUBERIA SANITARIA
SOBRE PLAFON
A CADA 1.00 mts.